

都市ガス用 ガス警報器

壁取付用 型式 KTS-U100B



**サイズは同一。
〈センサー〉は新しく。
アルコール誤報も制御しました。**

万が一のガス漏れをお知らせするガス警報器。
さらにアルコールを多用する厨房、家庭の台所にも対応し、
危険時に的確にブザー警報をお届けします。

高い信頼性。

調理時のフランベや、アルコール消毒に反応しにくい、全ガス用高性能センサーです。
 (アルコール類の危険な濃度時には鳴動します。)

さらに電気代がお得。

消費電力約1.8W(監視時。当社従来器種は2.0W)にし省エネルギーに貢献します。

ご要望のサイズを維持しました。

取替時の壁汚れ拭き取りや取付金具の取替をなくし作業手順を従来通りにした設計思想。
 約240gの軽量 ボディです。


点検は、実ガスになりました。

専用点検具を使用していただきます。
 ガス需要家用の簡易点検ガスはなくなりました。

ガス漏れ感知の場合点滅します。

ガスが漏れて危険な状態になると赤ランプが点滅し、「ピーピーピー、」というブザーで警報を発します。


▶PA13を含む全ガス種

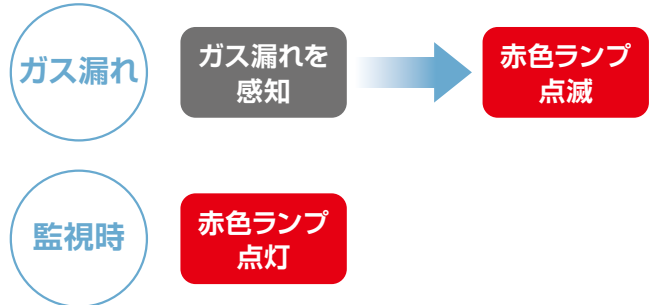

従来のアルコール点検ガスは使えません
 またライターからのガスは濃すぎてセンサー故障となり使用できません

仕 様

型 式	壁取付用
	KTS-U100B(家庭用・業務用兼用)
検 知 方 式	接触燃焼式
対 象 ガ ス	都市ガス(全ガス)
警 報 ガ ス 濃 度	爆発下限界濃度の1/100を超え1/4以下
警 報 方 式	即時警報型、自動復帰式 赤色LEDランプ点滅
電 源	AC100V±10%、50 / 60Hz
消 費 電 力	監視時：約1.8W
外 部 出 力 信 号	なし
使 用 環 境 温 度	-10℃～50℃(結露しないこと)
寸 法	65(W)×100(H)×38(D)mm (突起部と電源ケーブルは除く)
質 量	約240g

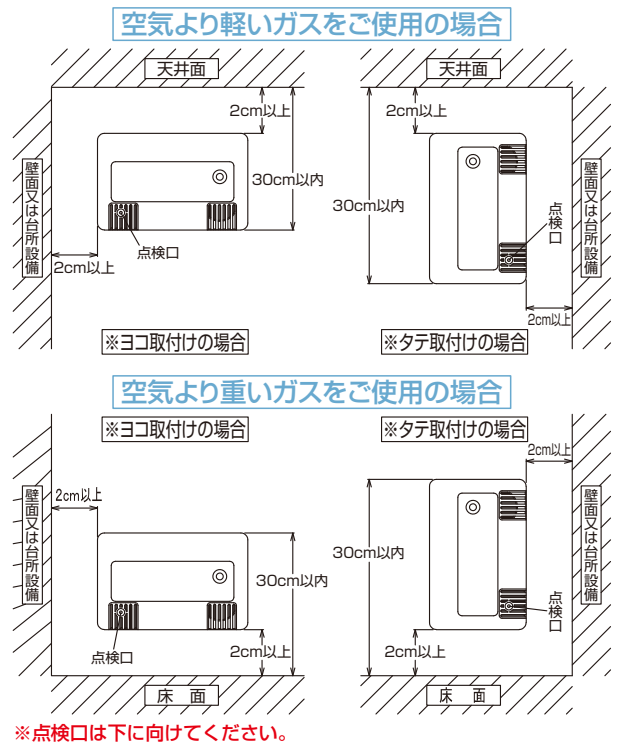

交換期限の年
20XX年

警報器の交換期限をお確かめください
 交換期限5年の警報器は、本体に貼付されている“交換期限表示ラベル”の交換期限にしたがって新品と交換してください。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事ともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

販売元

azbil

アズビル金門株式会社

〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号
 URL: <https://ak.azbil.com/>

製品に関するお問い合わせ

製品サポートセンター **0800-222-3322** (通話無料)
 受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00
 (土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 北海道支店 ☎011-783-0505 | 秋田営業所 ☎018-896-5980 | 千葉営業所 ☎043-201-7271 | 中四国支店 ☎082-263-1971 |
| 釧路営業所 ☎0154-24-3111 | 北関東支店 ☎0277-46-2271 | 神奈川営業所 ☎046-233-1725 | 岡山営業所 ☎086-241-8511 |
| 東北支店 ☎022-227-1535 | 新潟営業所 ☎025-285-5131 | 静岡営業所 ☎054-254-2055 | 四国営業所 ☎087-861-2330 |
| 北東北営業所 ☎019-625-2094 | 長野営業所 ☎026-295-2001 | 名古屋支店 ☎052-339-0336 | 九州支店 ☎092-633-2811 |
| 福島営業所 ☎024-545-3411 | 東京支社 ☎03-5980-5031 | 北陸営業所 ☎076-232-5610 | 鹿児島営業所 ☎099-214-4610 |
| 青森営業所 ☎017-742-4379 | さいたま営業所 ☎048-762-7068 | 大阪支店 ☎06-4308-8501 | 沖縄営業所 ☎098-867-4855 |